



ARRÊTÉ PORTANT SUR L'INVENTAIRE DES POINTS D'EAU INCENDIE PUBLICS ET PRIVÉS

Arrêté n°2024-002.A

Le Maire de la Commune de MONTAUBAN de LUCHON,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu la loi n° 2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile,

Vu la loi 96-369 du 3 Mai 1996 relative à l'organisation des services d'incendie et de secours,

Vu le code général des collectivités territoriales pris en ses articles L.1424-1 et suivants et R. 1424-1 et suivants,

Vu le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie,

Vu l'arrêté ministériel n° NOR INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie (R.N.D.E.C.I.),

Vu le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie (R.N.D.E.C.I) fixé par l'arrêté n° NOR INTE1522200A,

Vu l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2023 approuvant le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (R.D.D.E.C.I.),

Considérant que la commune peut être exposée à divers risques d'incendie,

Considérant que le Maire doit s'assurer de l'existence, de la suffisance et de la disponibilité des ressources en eau pour la lutte contre l'incendie

Considérant que cet arrêté de D.E.C.I. prévoit l'inventaire des P.E.I. (Point d'Eau Incendie) publics et privés et intégrera l'inventaire des risques de la commune.

Considérant que cette mesure a pour objectif de définir sans équivoque la DECI et notamment de trancher la situation litigieuse de certains points d'eau,

ARRÊTE

Article 1^{er} : Les P.E.I. publics sont au nombre de 15 disponibles. Les P.E.I. privés sont au nombre de 4, 2 disponibles et 2 sont indisponibles.

Article 2 : Un inventaire des P.E.I., publics et privés, est réalisé dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté, qui comprend également une cartographie associée.

Un inventaire des risques de la commune est réalisé dans l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Article 3 : La mise à jour de cet arrêté se fera tous les 4 ans, suivant les modalités précisées dans le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (R.D.D.E.C.I.), en s'appuyant sur la base de données de recensement des P.E.I. mise à jour en permanence.

Article 4 : Cet arrêté sera transmis au contrôle de légalité.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Mairie de MONTAUBAN de LUCHON.

Article 6 : Cet arrêté sera notifié au Préfet de la Haute-Garonne et le Service Départemental d'Incendie et de Secours centralise cette notification.

Article 7 : Le Préfet de la Haute-Garonne, le Maire, le S.D.I.S., sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Montauban de Luchon,
Le 19 janvier 2024.

Le Maire,
Claude CAU.



Télétransmis en Sous-Préfecture le 22/01/24
Date de mise en ligne sur le site internet de la collectivité le 22/01/24
Notifié à l'intéressé le 22/01/24

ANNEXE 1

INVENTAIRE DES POINTS D'EAU INCENDIE (P.E.I.) PUBLICS ET PRIVÉS

I – Inventaire des Points d’Eau Incendie : Listing.

PEI publics :

Les Points d’Eau Incendie (P.E.I.) publics sont au nombre de : 15

- Dont 15 sont disponibles (utilisables).
- Dont 0 sont indisponibles (inutilisables ou débit notoirement insuffisants).

PEI privés :

Les Points d’Eau Incendie (P.E.I.) privés sont au nombre de : 4

- Dont 2 sont disponibles (utilisables).
- Dont 2 sont indisponibles (inutilisables ou débit notoirement insuffisants).

Maintenance, contrôle technique et reconnaissances opérationnelles :

La maintenance des PEI est réalisée par la Mairie ainsi que par le Service des eaux.

Le dernier contrôle technique réalisé par les personnels du service des eaux date de 02 /2022.

Les dernières reconnaissances opérationnelles réalisées par les personnels du SDIS datent de 04/2023.

II – Cartographie associée à l’inventaire des PEI.

Ces PEI publics et privés sont présentés ci-après sur les éléments cartographiques donnés ci-joints :

- **Listes des PEI publics et prives avec leur état et leurs anomalies,**
- **Légende cartographique – Groupement Prévision**
- **Plans d’implantation des PEI de la commune de «ECommune» (X pages de format A3**

Listes des PEI publics et privés avec leur état et leurs anomalies,

Liste des points d'eau

Implantation	N°Inse e	Nom Commune	N°PEI	Type	Etat	Accès	Signalisation	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit M3/s	Débit A1 bar	Débit A 0,5 bar	Débit A	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Réa / réalim m3/h	Volume châteaux d'eau	Altitude châteaux d'eau	Réserve inc	
Voie publique	31360	MONTAUBAN DE LUCHON	1	PI 100	✓	✓	✓	AVENUE DU BOIS CHANTANT ANGLE CHEMIN DE PIQUE	4,5			54			Inconnu	Inconnu						
Voie publique	31360	MONTAUBAN DE LUCHON	2	PI 80	✗	✓	✓	RUE DE SAUVEGARDE AVENUE DU BOIS	4,7			33			Inconnu	Inconnu						

Liste des points d'eau


Implantation	N°Inse e	Nom Commune	N°PEI	Type	Etat	Accès	Signalisation	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit M3/s	Débit A1 bar	Débit A 0,5 bar	Débit A	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Réa / réalim m3/h	Volume châteaux d'eau	Altitude châteaux d'eau	Réserve inc	
Voie publique	31360	MONTAUBAN DE LUCHON	11	PI 100	✓	✓	✓	CHEMIN DE LA PRADETTE ANGLE ROUTE DE SUBERCARRERE	5,1			70			Inconnu	Inconnu						
Voie publique	31360	MONTAUBAN DE LUCHON	12	PI 100	✗	✓	✓	COURS DE LA CASTAGNERE FACE AU CIMETIERE	3,9			42			Inconnu	Inconnu						
Voie publique	31360	MONTAUBAN DE LUCHON	13	PI 100	✓	✓	✓	RUE DES CASCADES	3,0			131			Inconnu	Inconnu						
Voie publique	31360	MONTAUBAN DE LUCHON	14	PI 100	✗	✓	✓	CAMPING AROME VANILLE AU FOND DU CAMPING	5,2			78			Inconnu	Inconnu						
Voie publique	31360	MONTAUBAN DE LUCHON	15	PI 100	✗	✓	✓	RUE DE SAINTE CHRISTINE ANGLE RUE DU GOURGOT	4,5			45			Inconnu	Inconnu						
Voie publique	31360	MONTAUBAN DE LUCHON	59099	PI 80	✗	✓	✓	LYCEE LEP DU BOIS ATELIER	5,0			10			Inconnu	Inconnu						
Voie publique	31360	MONTAUBAN DE LUCHON	31360	LYCEE du BOIS	✗	✓	✓	LYCEE LEP DU BOIS AVEENUE DU BOIS CHANTANT							Inconnu	Inconnu	120					

Légende

- Etat: ✓ En service, ✗ Sans anomalie, ✗ Non conforme
- Accès: ✓ Avec anomalies, ✗ Non autorisée, ✗ Problématique
- Signalisation: ✓ Signalisation, ✗ Sans problème
- Volume réserve m3: ✓ En service, ✗ Sans anomalie, ✗ Non conforme
- Réa / réalim m3/h: ✓ Autorisée, ✗ Non autorisée, ✗ Problématique
- Volume châteaux d'eau: ✓ En service, ✗ Sans anomalie, ✗ Non conforme
- Altitude châteaux d'eau: ✓ En service, ✗ Sans anomalie, ✗ Non conforme
- Réserve inc: ✓ En service, ✗ Sans anomalie, ✗ Non conforme

11/01/2024

Plans d'implantation des PEI de la commune de Montauban de Luchon

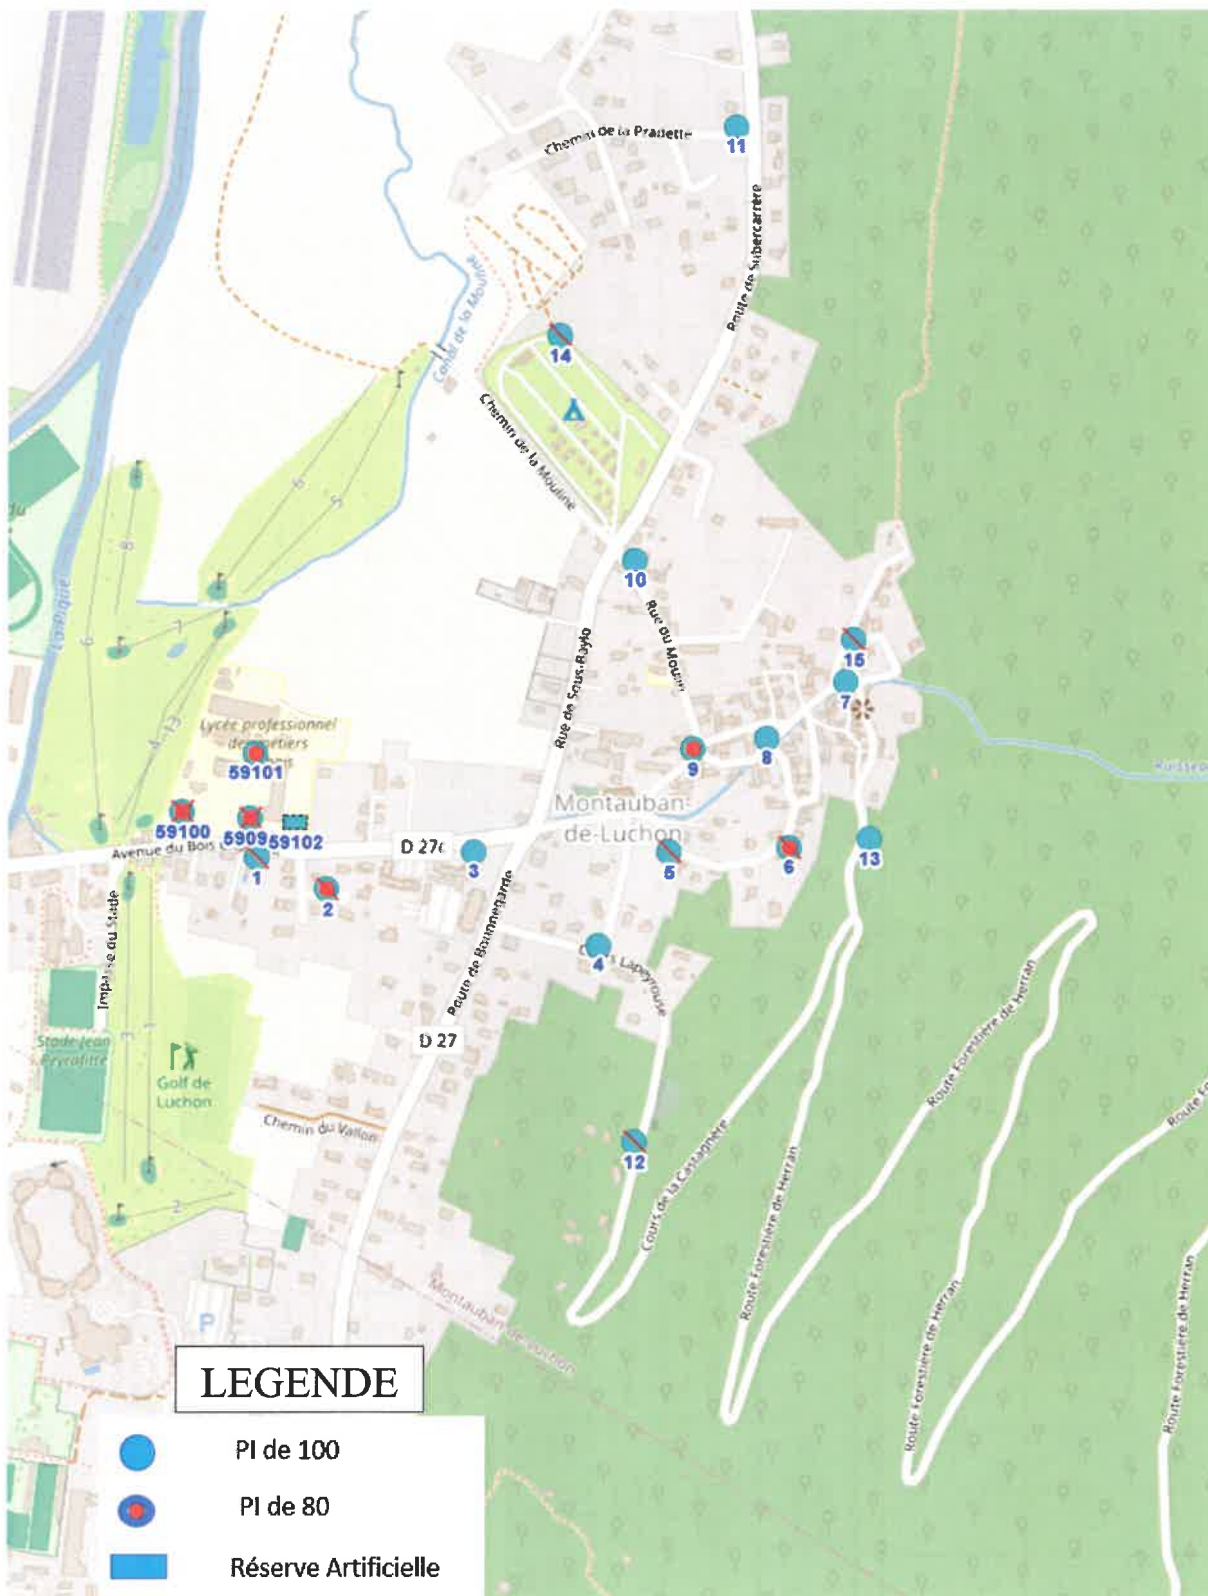

ANNEXE 2

INVENTAIRE DES RISQUES

I – Inventaire des risques : vue synthétique.

Habitations.

La commune de Montauban de Luchon est un village de 521 habitants et étendue sur une superficie de 6,02 km² (densité de population : 87 hab./km²)

Source : <http://www.linternaute.com>

Le centre-bourg est relativement ancien et peut présenter des risques de propagation importants en cas d'incendie.

Hors centre-bourg on trouve surtout de l'habitat isolé.

Risques relevant d'une réglementation autonome (certains pouvant être sensibles) :

Etablissements recevant du public (ERP) :

17 ERP sont recensés par la Commission de sécurité : Source : SDIS

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) :

1 établissements classés ICPE, Source : DREAL

Espaces naturels (les forêts en particulier) : 80.3%

Sites particuliers comme des tunnels et autres ouvrages routiers ou ferroviaires : 0

Infrastructures, exploitations agricoles, autres installations (non ICPE) ou activités particulières, autres sites sensibles et autres édifices.

La commune est traversée par la D27

La Pique longe la commune à l'est et est traversée par les ruisseaux du Consech et de Ste Christine

Exploitations agricoles ne nécessitant aucune DECI : 0

Exploitations agricoles nécessitant une DECI : 2

Autres installations (non ICPE) ou activités particulières : 0

Autres édifices (servitudes d'utilité publique, monuments historiques, etc.) : 0

II – Inventaire des risques : listes détaillées.

Listing des établissements recevant du public (ERP) :

	Nom de l'établissement	Adresse	N°	Page .../1
N5	Cantine scolaire	4 rue Cargue	1	1
J5	Salle polyvalente	37 route de Bonnegarde	2	1
N5	Club House	441 avenue du Bois Chantant	Nr	
RH5	Anras-Le Céciré	499 route de Bonnegarde	3	1
N5	Restaurant Le FairWay	422 avenue du bois Chantant	Nr	
N5	Bar des 4 chemins	1 rue Sous Baylo	4	1
R5	Ecole maternelle	7 rue du moulin	Nr	
R5	Ecole primaire	4 rue Cargue	Nr	
R5	Lycée prof. Du bois	274 avenue du bois chantant	5	1
J4	Ehpad Era Caso	501 avenue du bois chantant	6	1
W5	Camping La lanette	6 chemin de la Mouline	7	1
X5	Stade	Impasse du Stade	Nr	
R5	Crèche	6 rue Sous Baylo	Nr	
	Mairie	4 rue Cargue	Nr	
J5	Msp Luchon	2 rue Sous Baylo	Nr	
M5	Savonnerie	1 rue Sous Baylo	Nr	
M5	CCTA Abadie	10 a chemin de la Pradette	Nr	
M5	Auto école Thomas	560 avenue du Bois Chantant	Nr	

Nr = non représenté sur la cartographie

Source : SDIS

Listing des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) :

Raison sociale	Régime	Rubrique	Adresse	Activité à risques accidentels	N°	Page ../6
Lycée du Bois			274 av Bois Chantant		1	

D = Déclaration

DC = Déclaration avec contrôles périodiques tous les 5 ans.

Source : DREAL.

Listing des exploitations agricoles ne nécessitant aucune DECI :

Les exploitations agricoles ne nécessitant pas d'action d'extinction sont celles dont l'analyse des risques met en évidence :

- L'absence d'habitation, d'activité d'élevage ou de risques de propagation à d'autres structures ou à l'environnement,
- Une valeur faible de la construction et/ou du stockage à préserver, en tout cas disproportionnée au regard des investissements qui seraient nécessaires pour assurer la DECI ;
- La rapidité de la propagation du feu à l'intérieur même du bâtiment en raison de la nature des matières premières très combustibles abritées, des risques de pollution par les eaux d'extinction ...
-

Secteur défavorisé	Risque à défendre	Solution envisagée	N°	Page .../6	Priorité
D6e	Stockage sans habitation	Pas de DECI	1	1	0

Source : Mairie

Listing des exploitations agricoles nécessitant une DECI :

NOM	ADRESSE	TYPE DE RISQUE INCENDIE			Surface habitation	Distance habitation stockage	N°	Page .../1
		STOCKAGE PAILLE FOIN	SILO DE STOCKAGE	PHOTOVOLTAÏQUE				
TALAZAC	1 rue de Ste Christine	oui					1	1
TINE	8 rue du Moulin	oui					2	1

Source : Mairie.

Listing des industries non ICPE ou activités particulières :

ADRESSE	ETABLISSEMENT	DECI
Av. du Bois Chantant	Lycée du bois	oui

Source : SDIS.

Autres édifices (servitudes d'utilité publique, monuments historiques, etc.) :

ADRESSE	ETABLISSEMENT	DECI
Rue Cargue	Eglise	non

Source : Mairie.

III – Eléments cartographiques.

Plans d'inventaire des risques et des zones de risque de la commune MONTAUBAN de LUCHON (1 pages)

<u>Légende</u>		
1	ERP – Ets Recevant du Public	
2	EA – Exploitation Agricole	
<table border="1"><tr><td>NOM</td></tr></table>	NOM	Activité Particulière
NOM		

Inventaire des risques et des zones de risque de la commune de Montauban de Luchon

